


|   |               |    |      |   |   |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
|---|---------------|----|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------|-----------|-----|-----------|
| 1 | 2             | 3  | 4    | 5 | 6 |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| A |               |    |      |   |   | A  |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| B | 大学城4号冷站阀门改造项目 |    |      |   |   | B  |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| C | 10柜           |    |      |   |   | C  |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| D |               |    |      |   |   | D  |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
|   |               | 会签 | 专业签字 |   |   | 批准 | 审定 | 校核 | 设计 | 日期 | 比例 | 大学城4号冷站冷却塔改造项目 | PLC-L3控制箱 | 第1页 | PLC-L3-00 |
|   |               |    |      |   |   |    |    |    |    |    |    | 建筑设备监控系统       | 封面        | 共1页 |           |
| 1 | 2             | 3  | 4    | 5 | 6 |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |

|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|---|--|---|--|----|----|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----------------|--|-----------|--|-----|-----------|
| 1 |  | 2 |  | 3  |    | 4 |  | 5 |    | 6  |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
| A |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    | A  |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
| B |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    | B  |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
| C |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    | C  |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
| D |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    | D  |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  |    |    |   |  |   |    |    |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |
|   |  |   |  | 会签 | 专业 |   |  |   | 批准 | 审定 | 校核 | 设计 | 日期 | 比例 | 大学城4号冷站冷却塔改造项目 |  | PLC-L3控制箱 |  | 第1页 | PLC-L3-01 |
|   |  |   |  | 签  | 签字 |   |  |   |    |    |    |    |    |    | 建筑设备监控系统       |  | 图纸目录      |  | 共1页 |           |
| 1 |  | 2 |  | 3  |    | 4 |  | 5 |    | 6  |    |    |    |    |                |  |           |  |     |           |

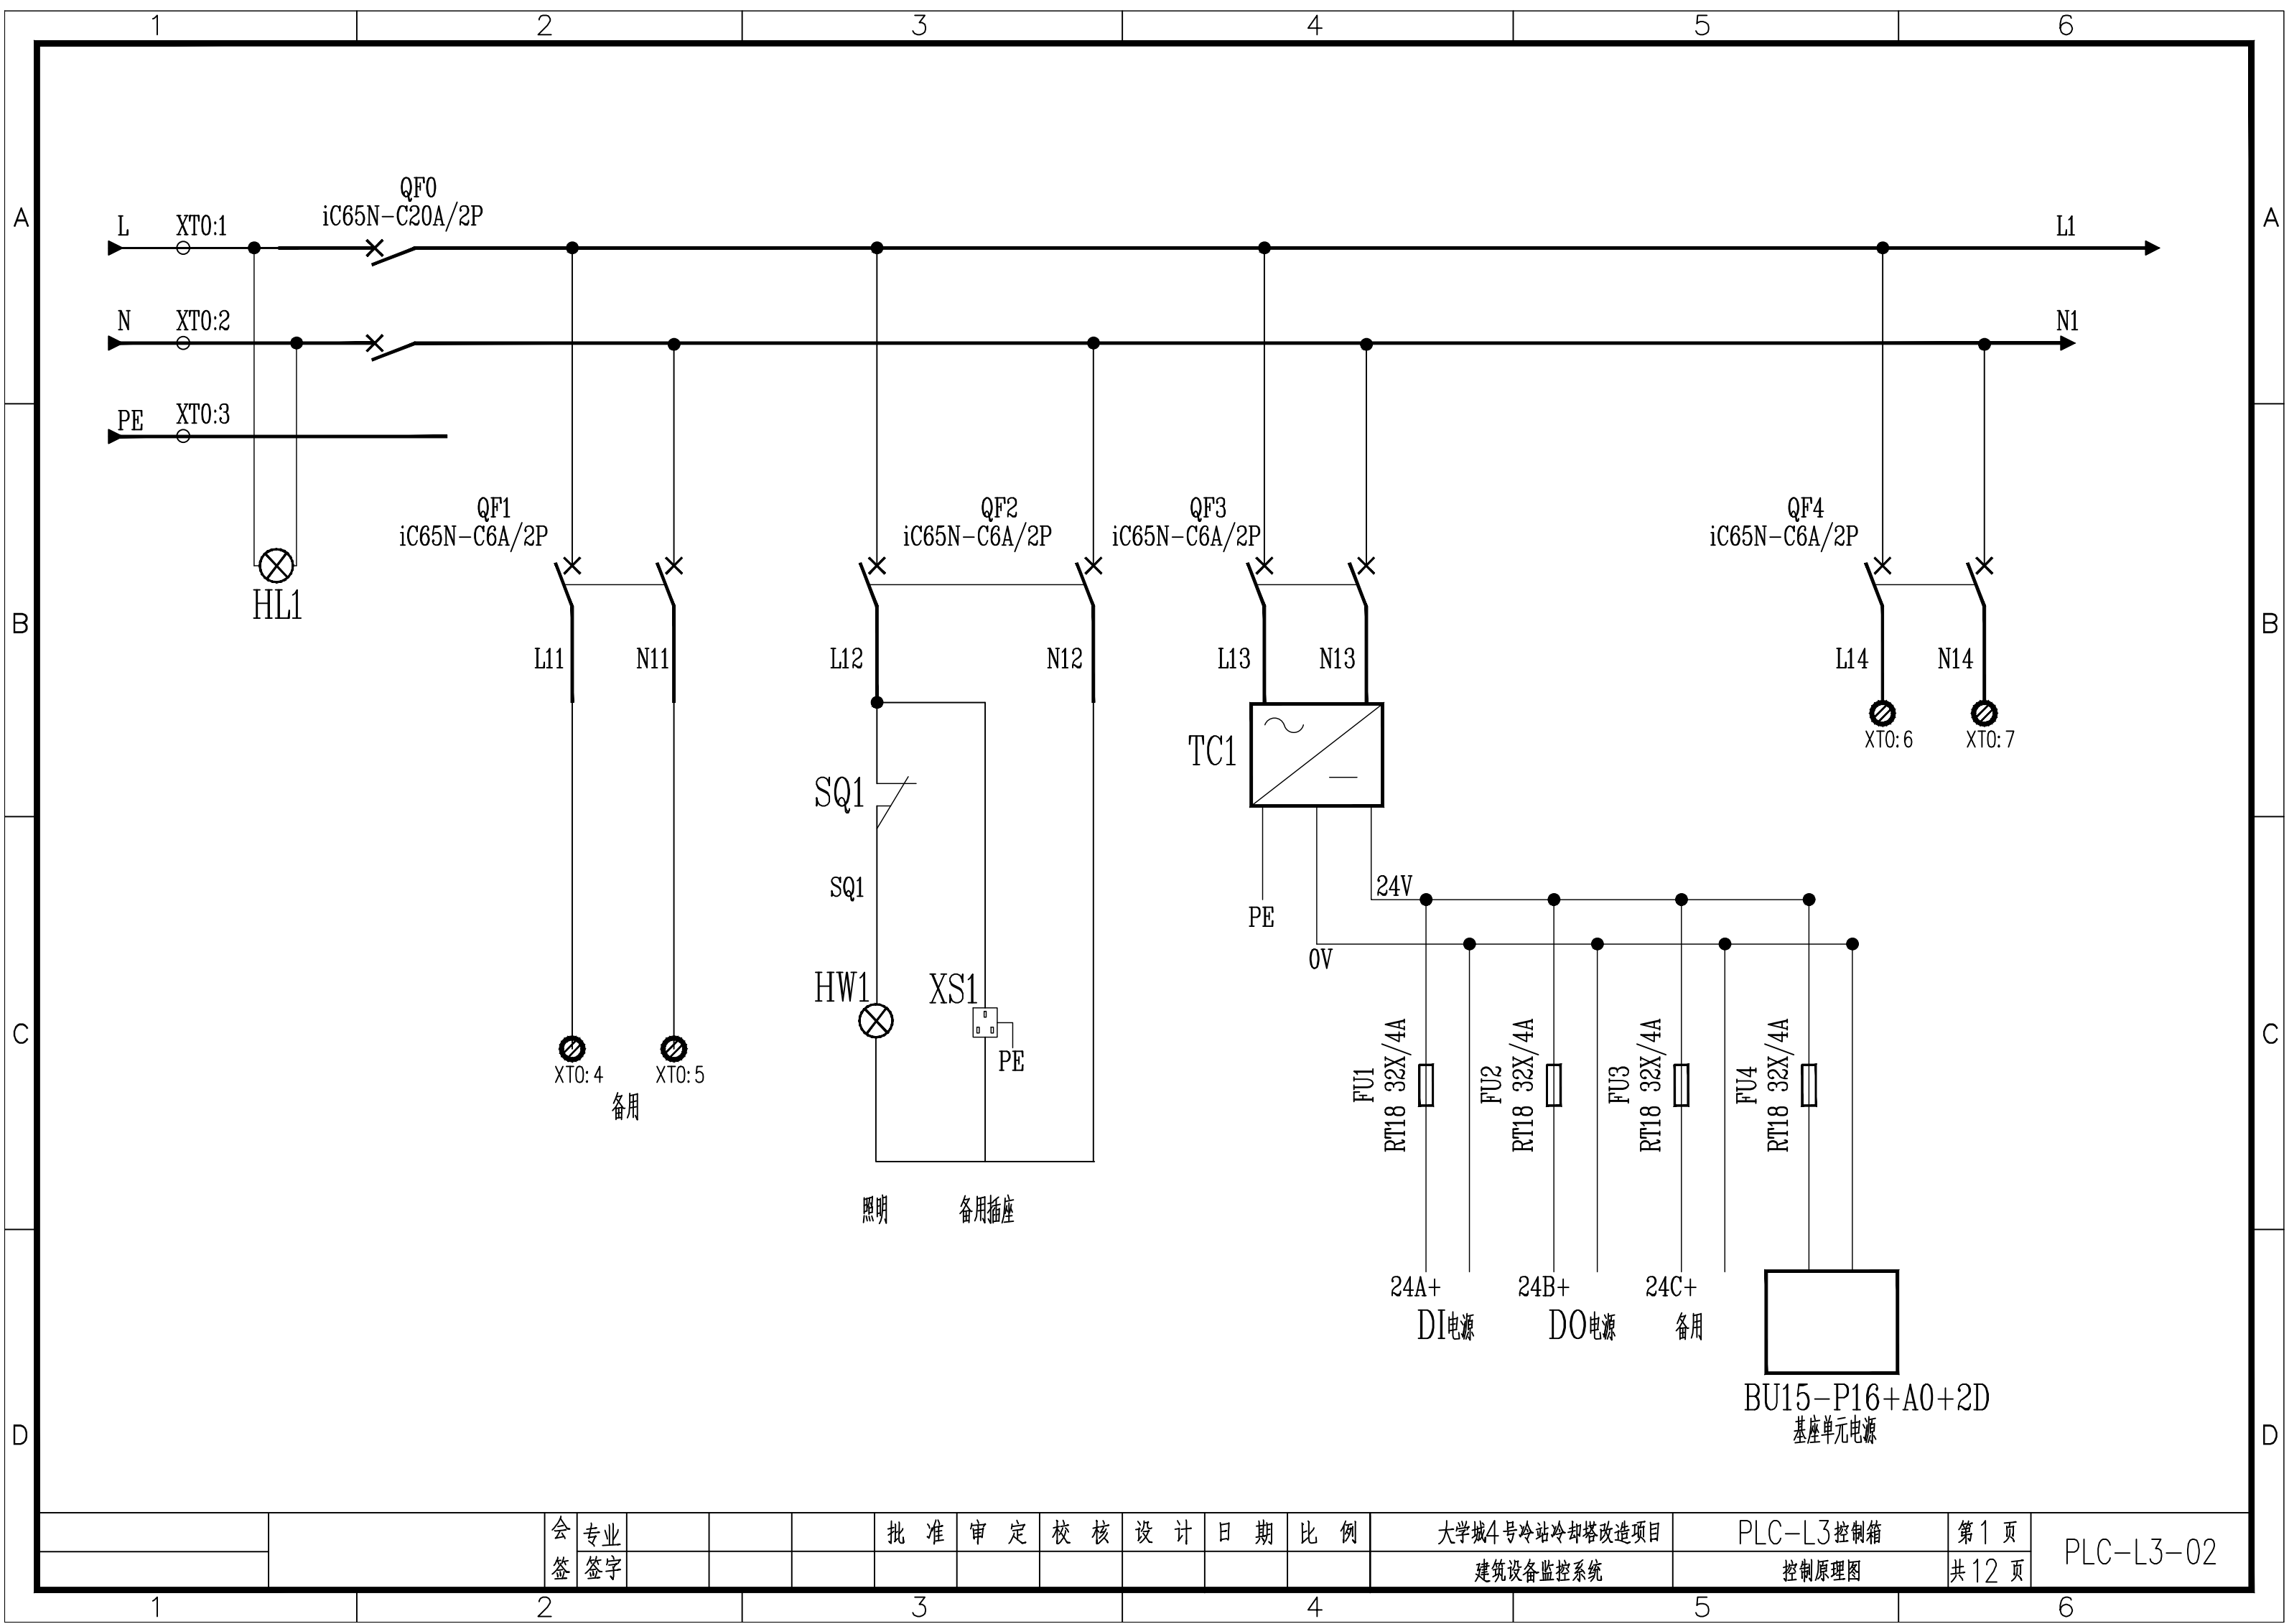

会  
签

专业  
签字

批 准

审 定

校 核

设 计

日 期

比 例

大学城4号冷站冷却塔改造项目

PLC-L3控制箱


第 1 页

PLC-L3-02


建筑设备监控系统

控制原理图

共 12 页

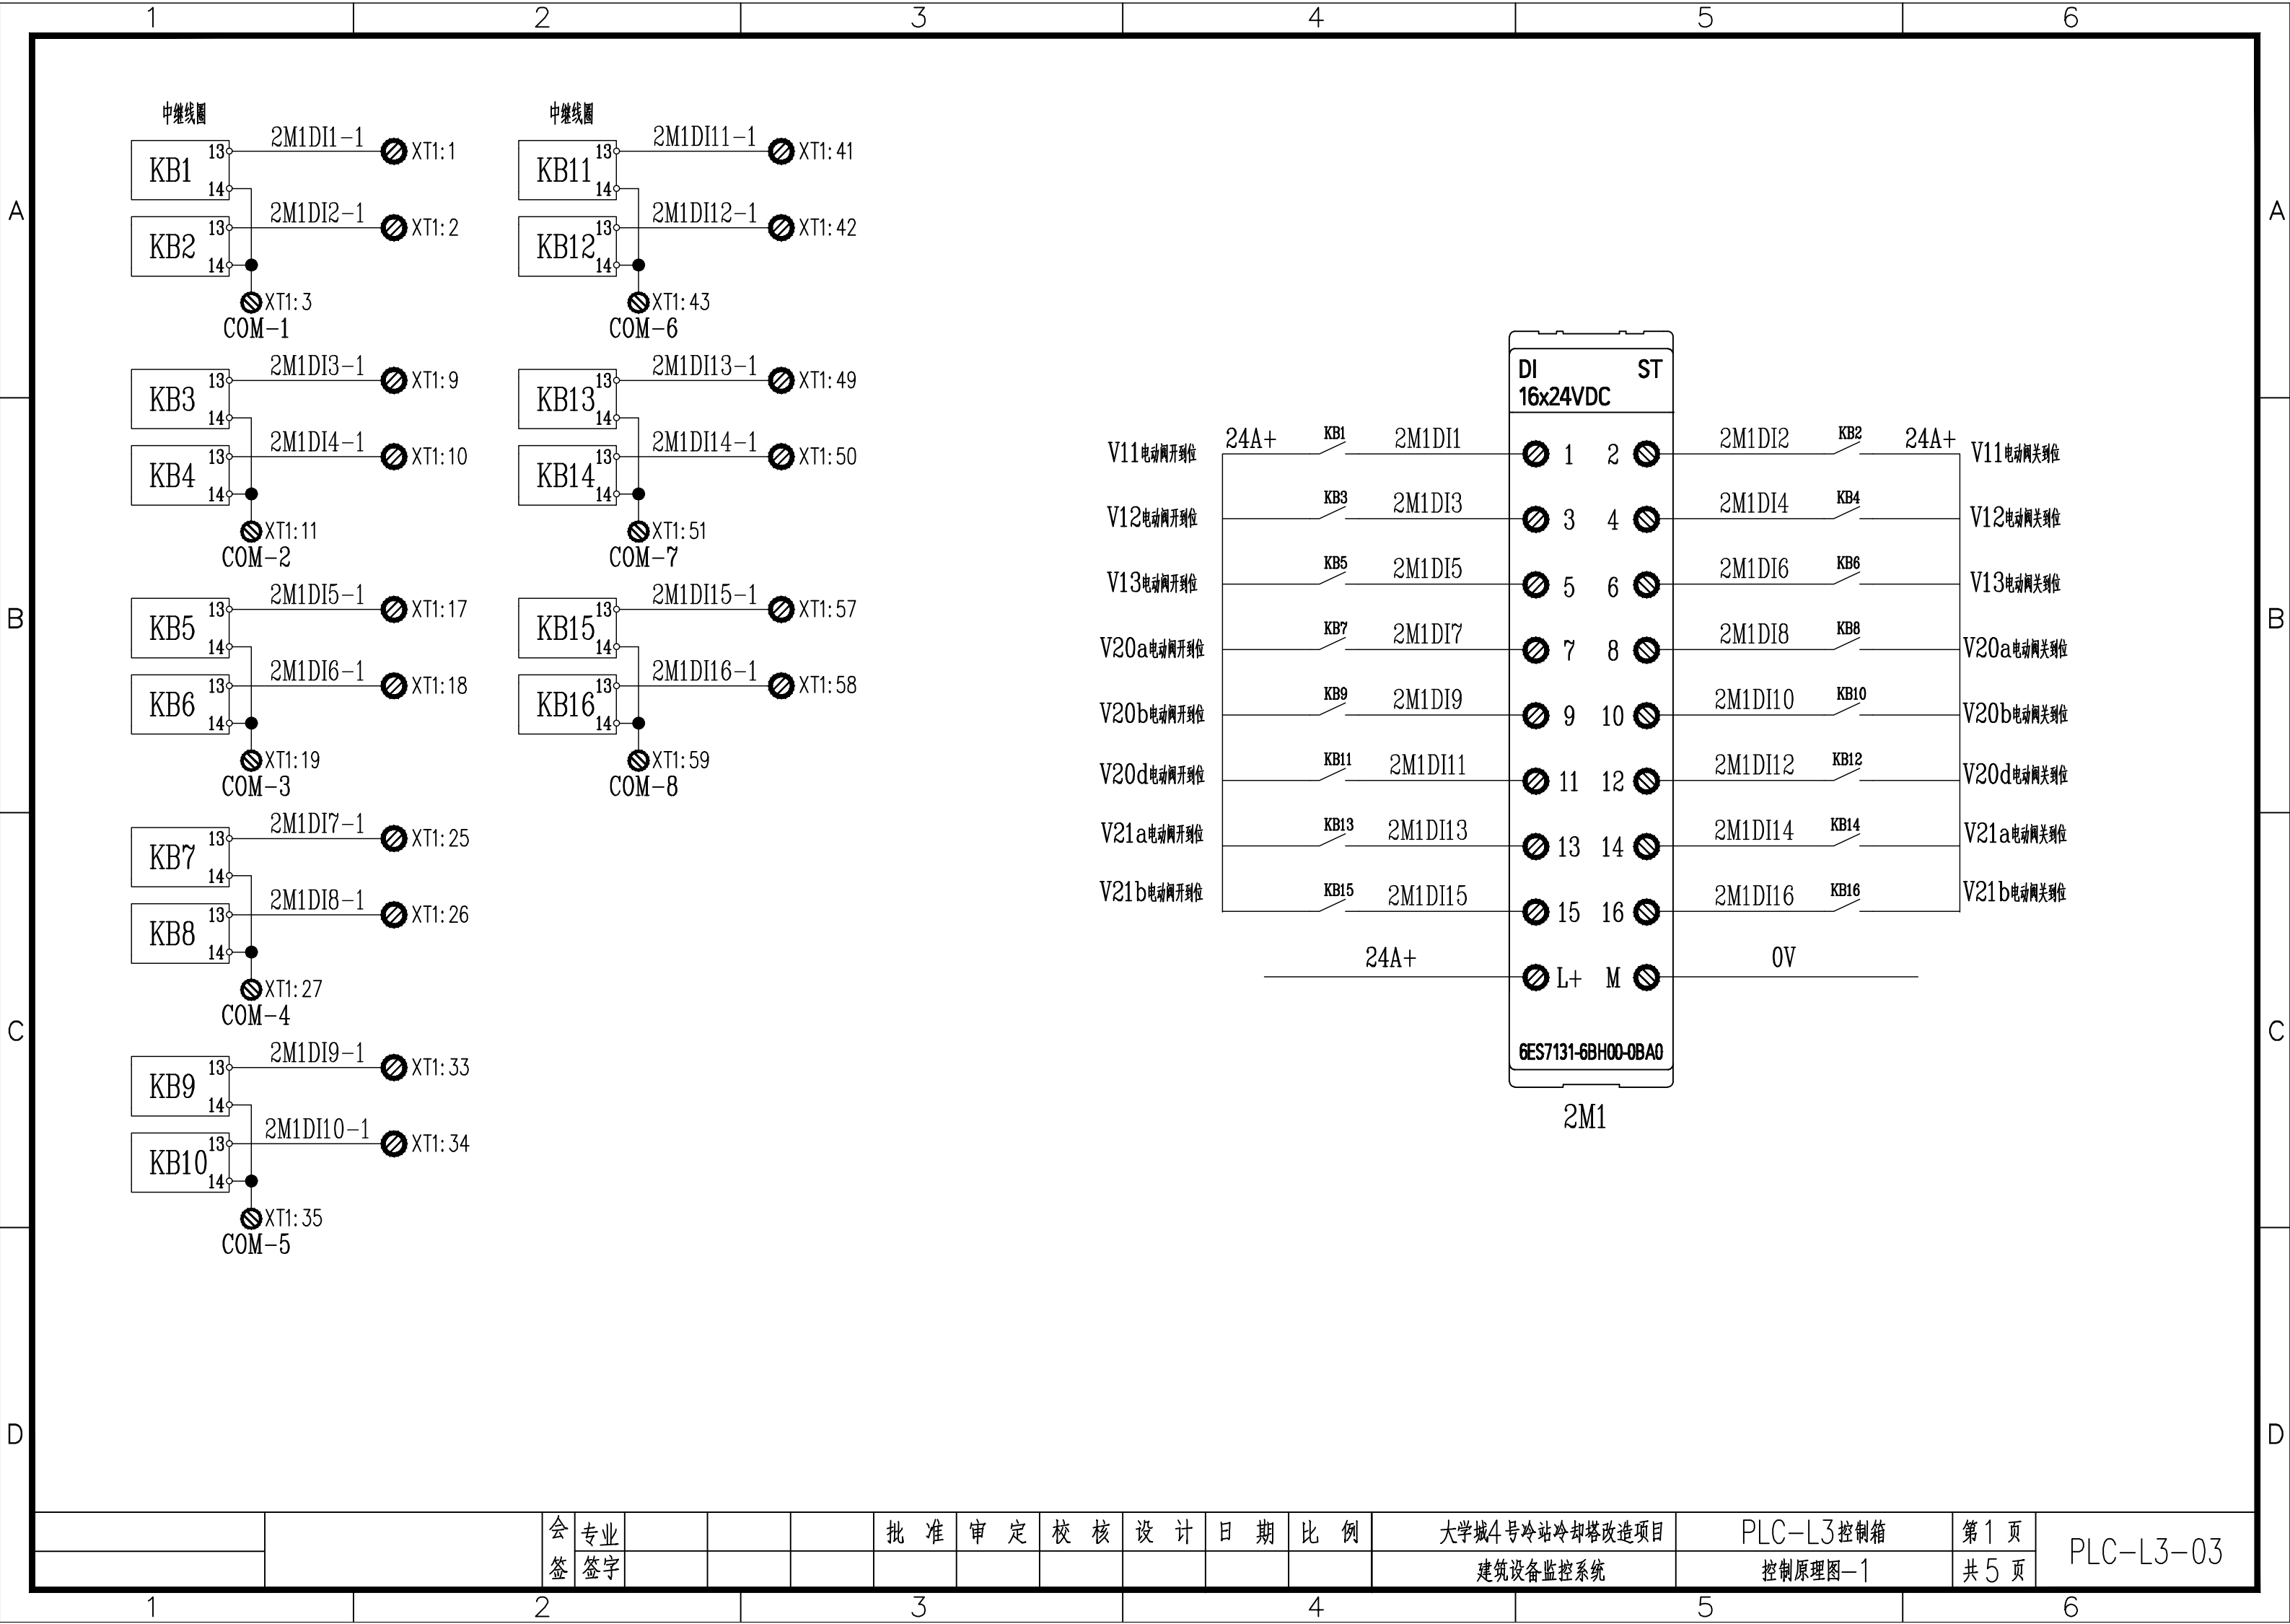



|    |    |  |  |  |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
|----|----|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----------------|-----------|-----|-----------|
| 会签 | 专业 |  |  |  | 批准 | 审定 | 校核 | 设计 | 日期 | 比例 | 大学城4号冷站冷却塔改造项目 | PLC-L3控制箱 | 第1页 | PLC-L3-03 |
|    | 签字 |  |  |  |    |    |    |    |    |    | 建筑设备监控系统       | 控制原理图-1   | 共5页 |           |

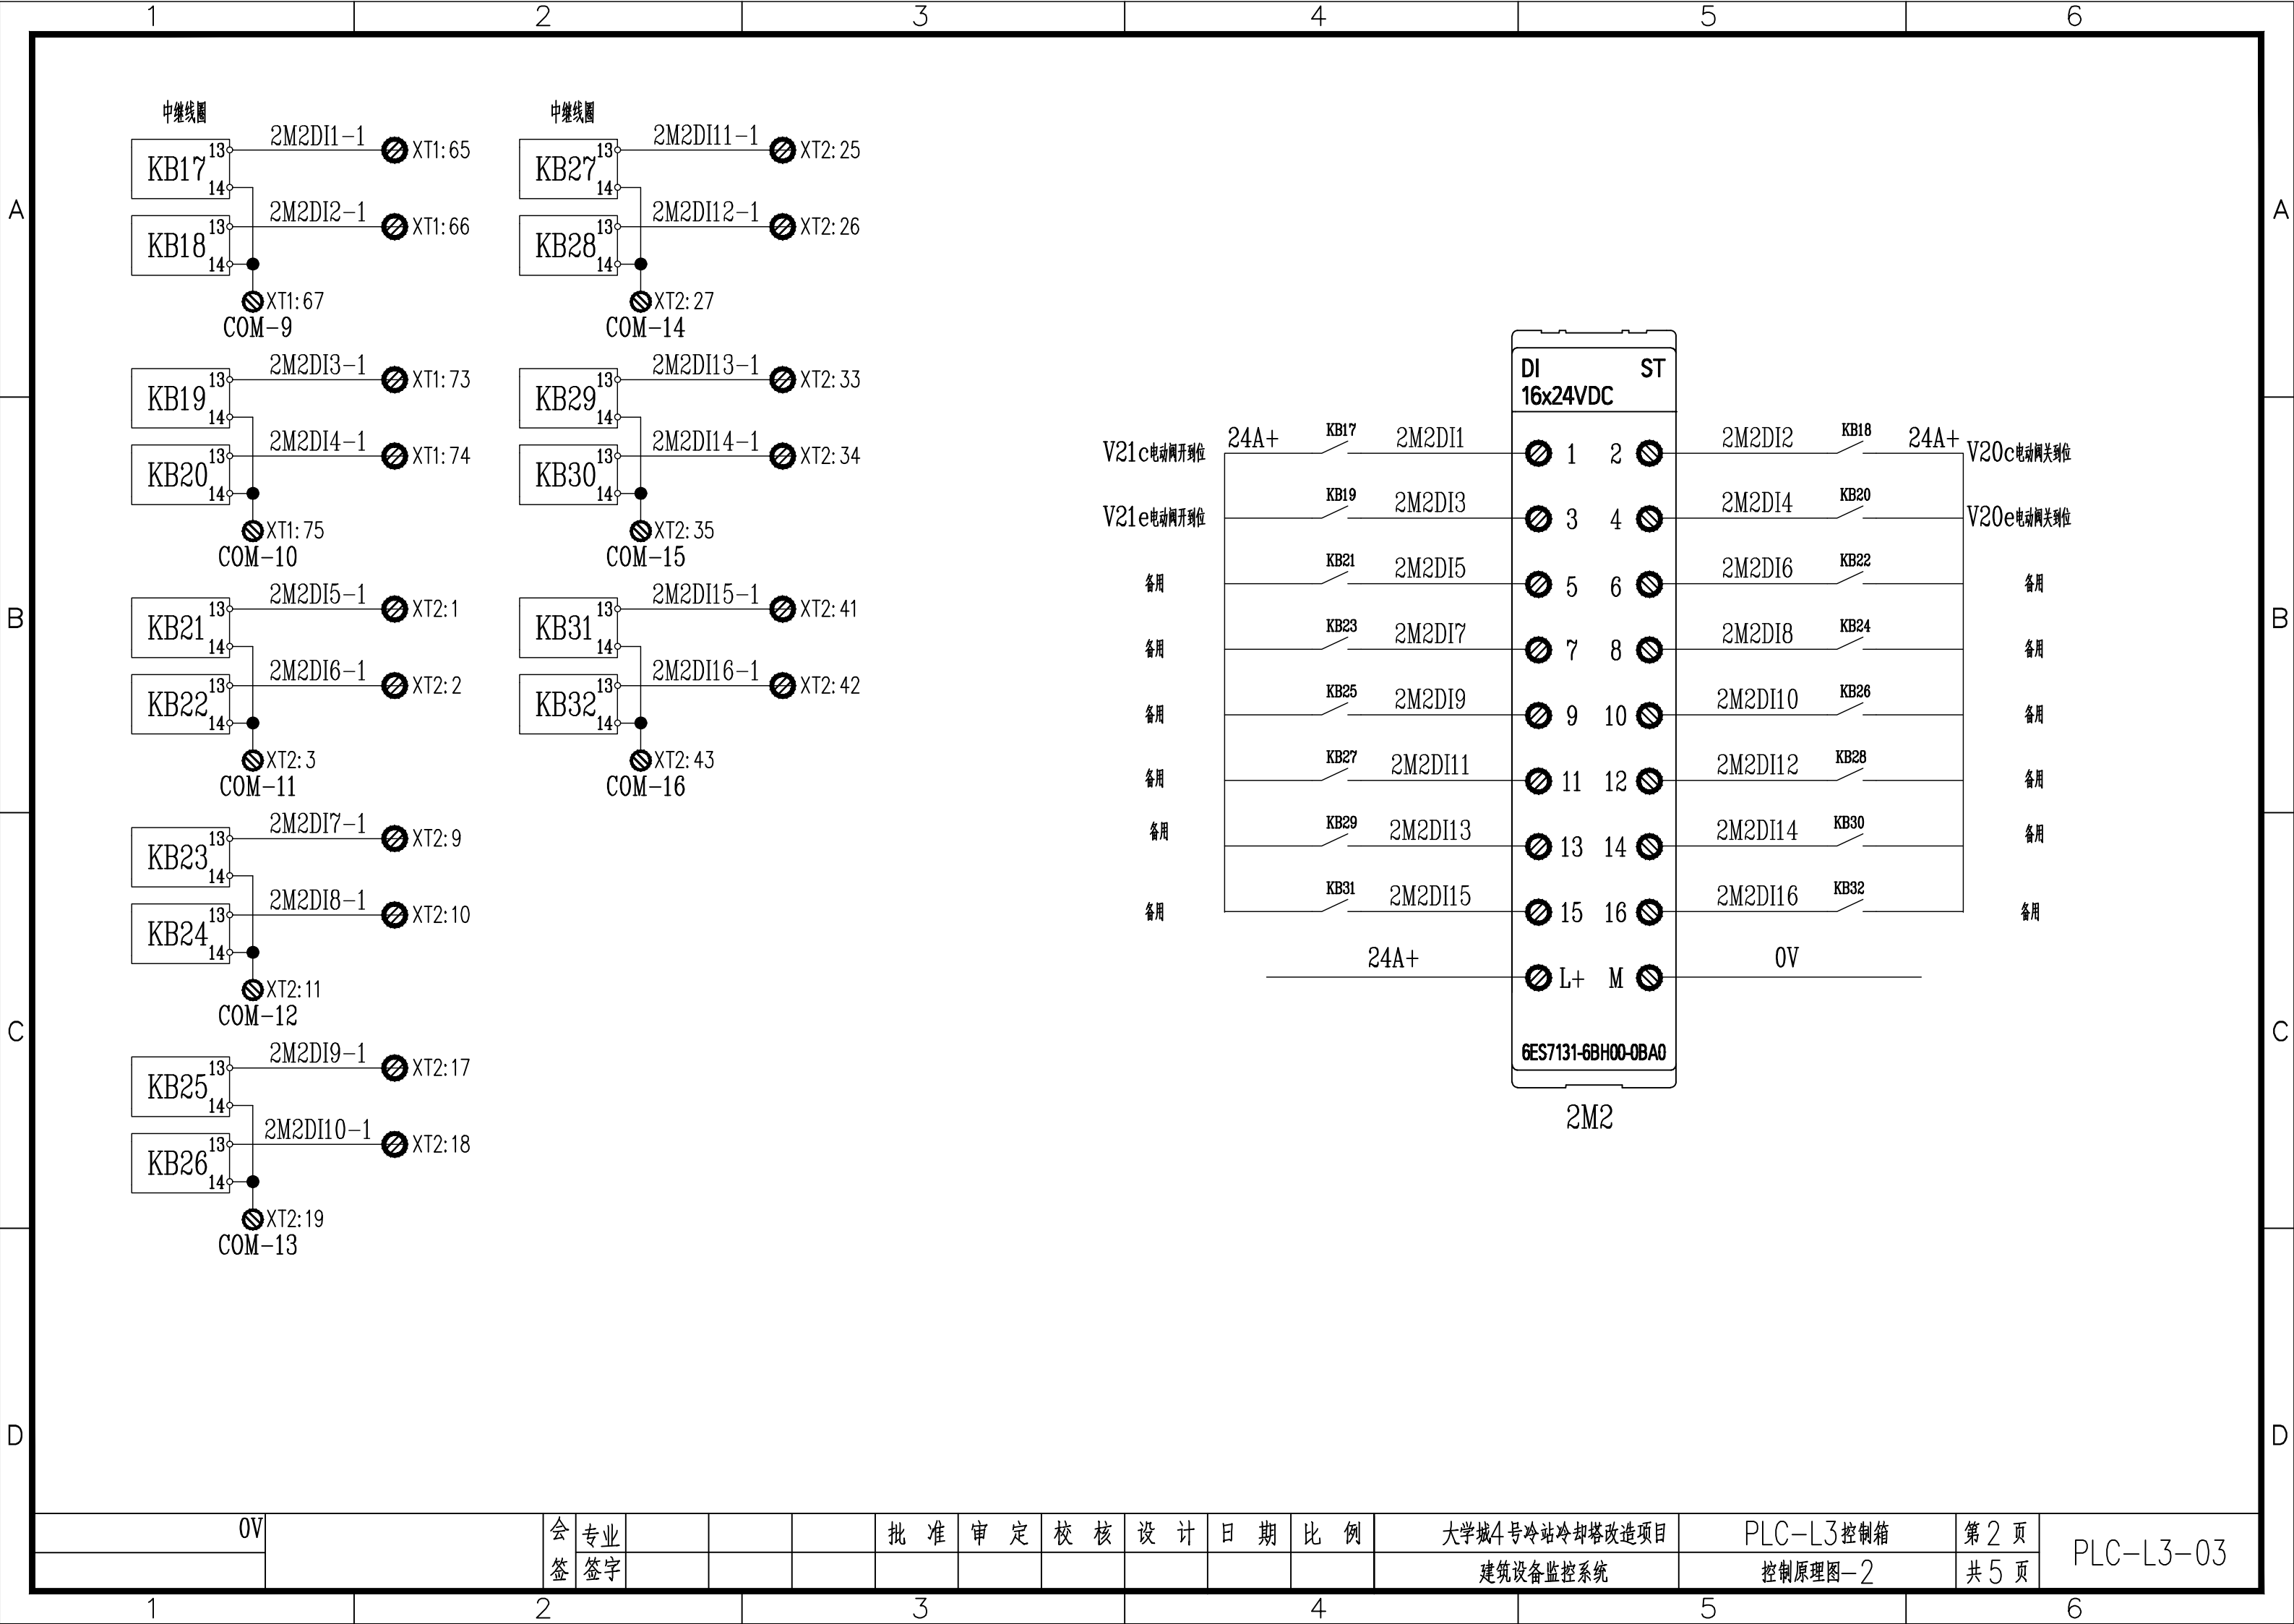





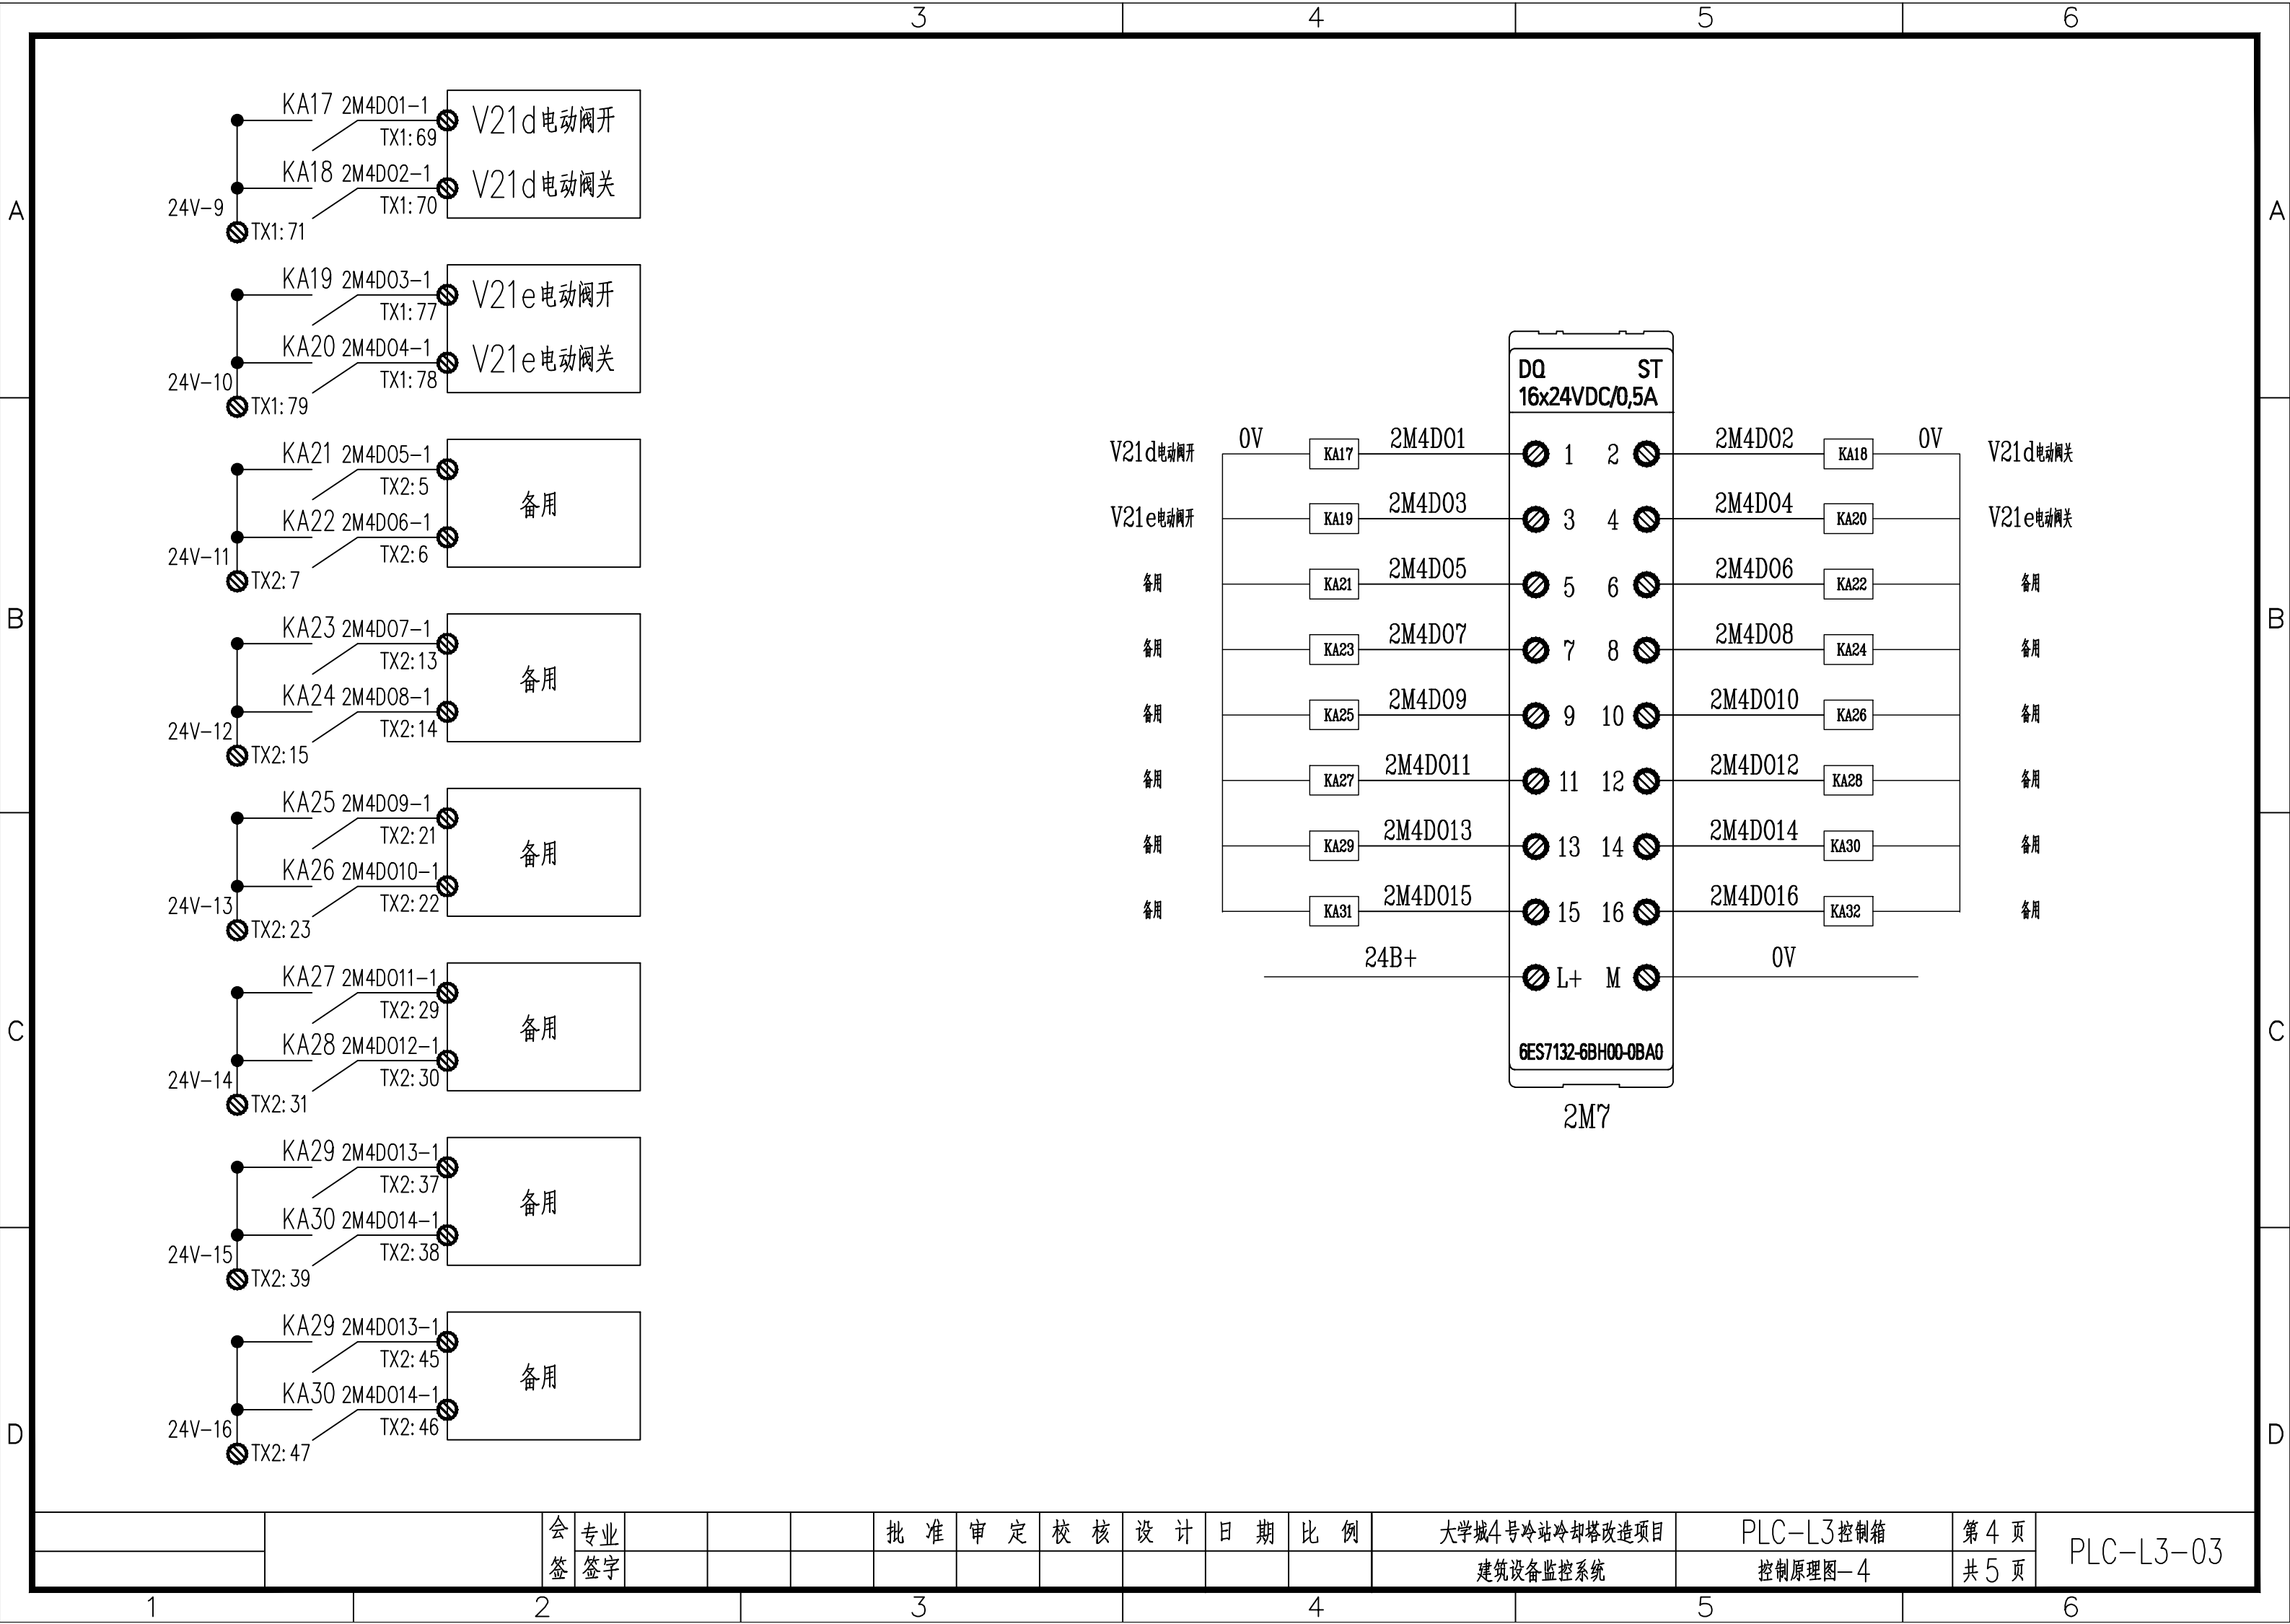


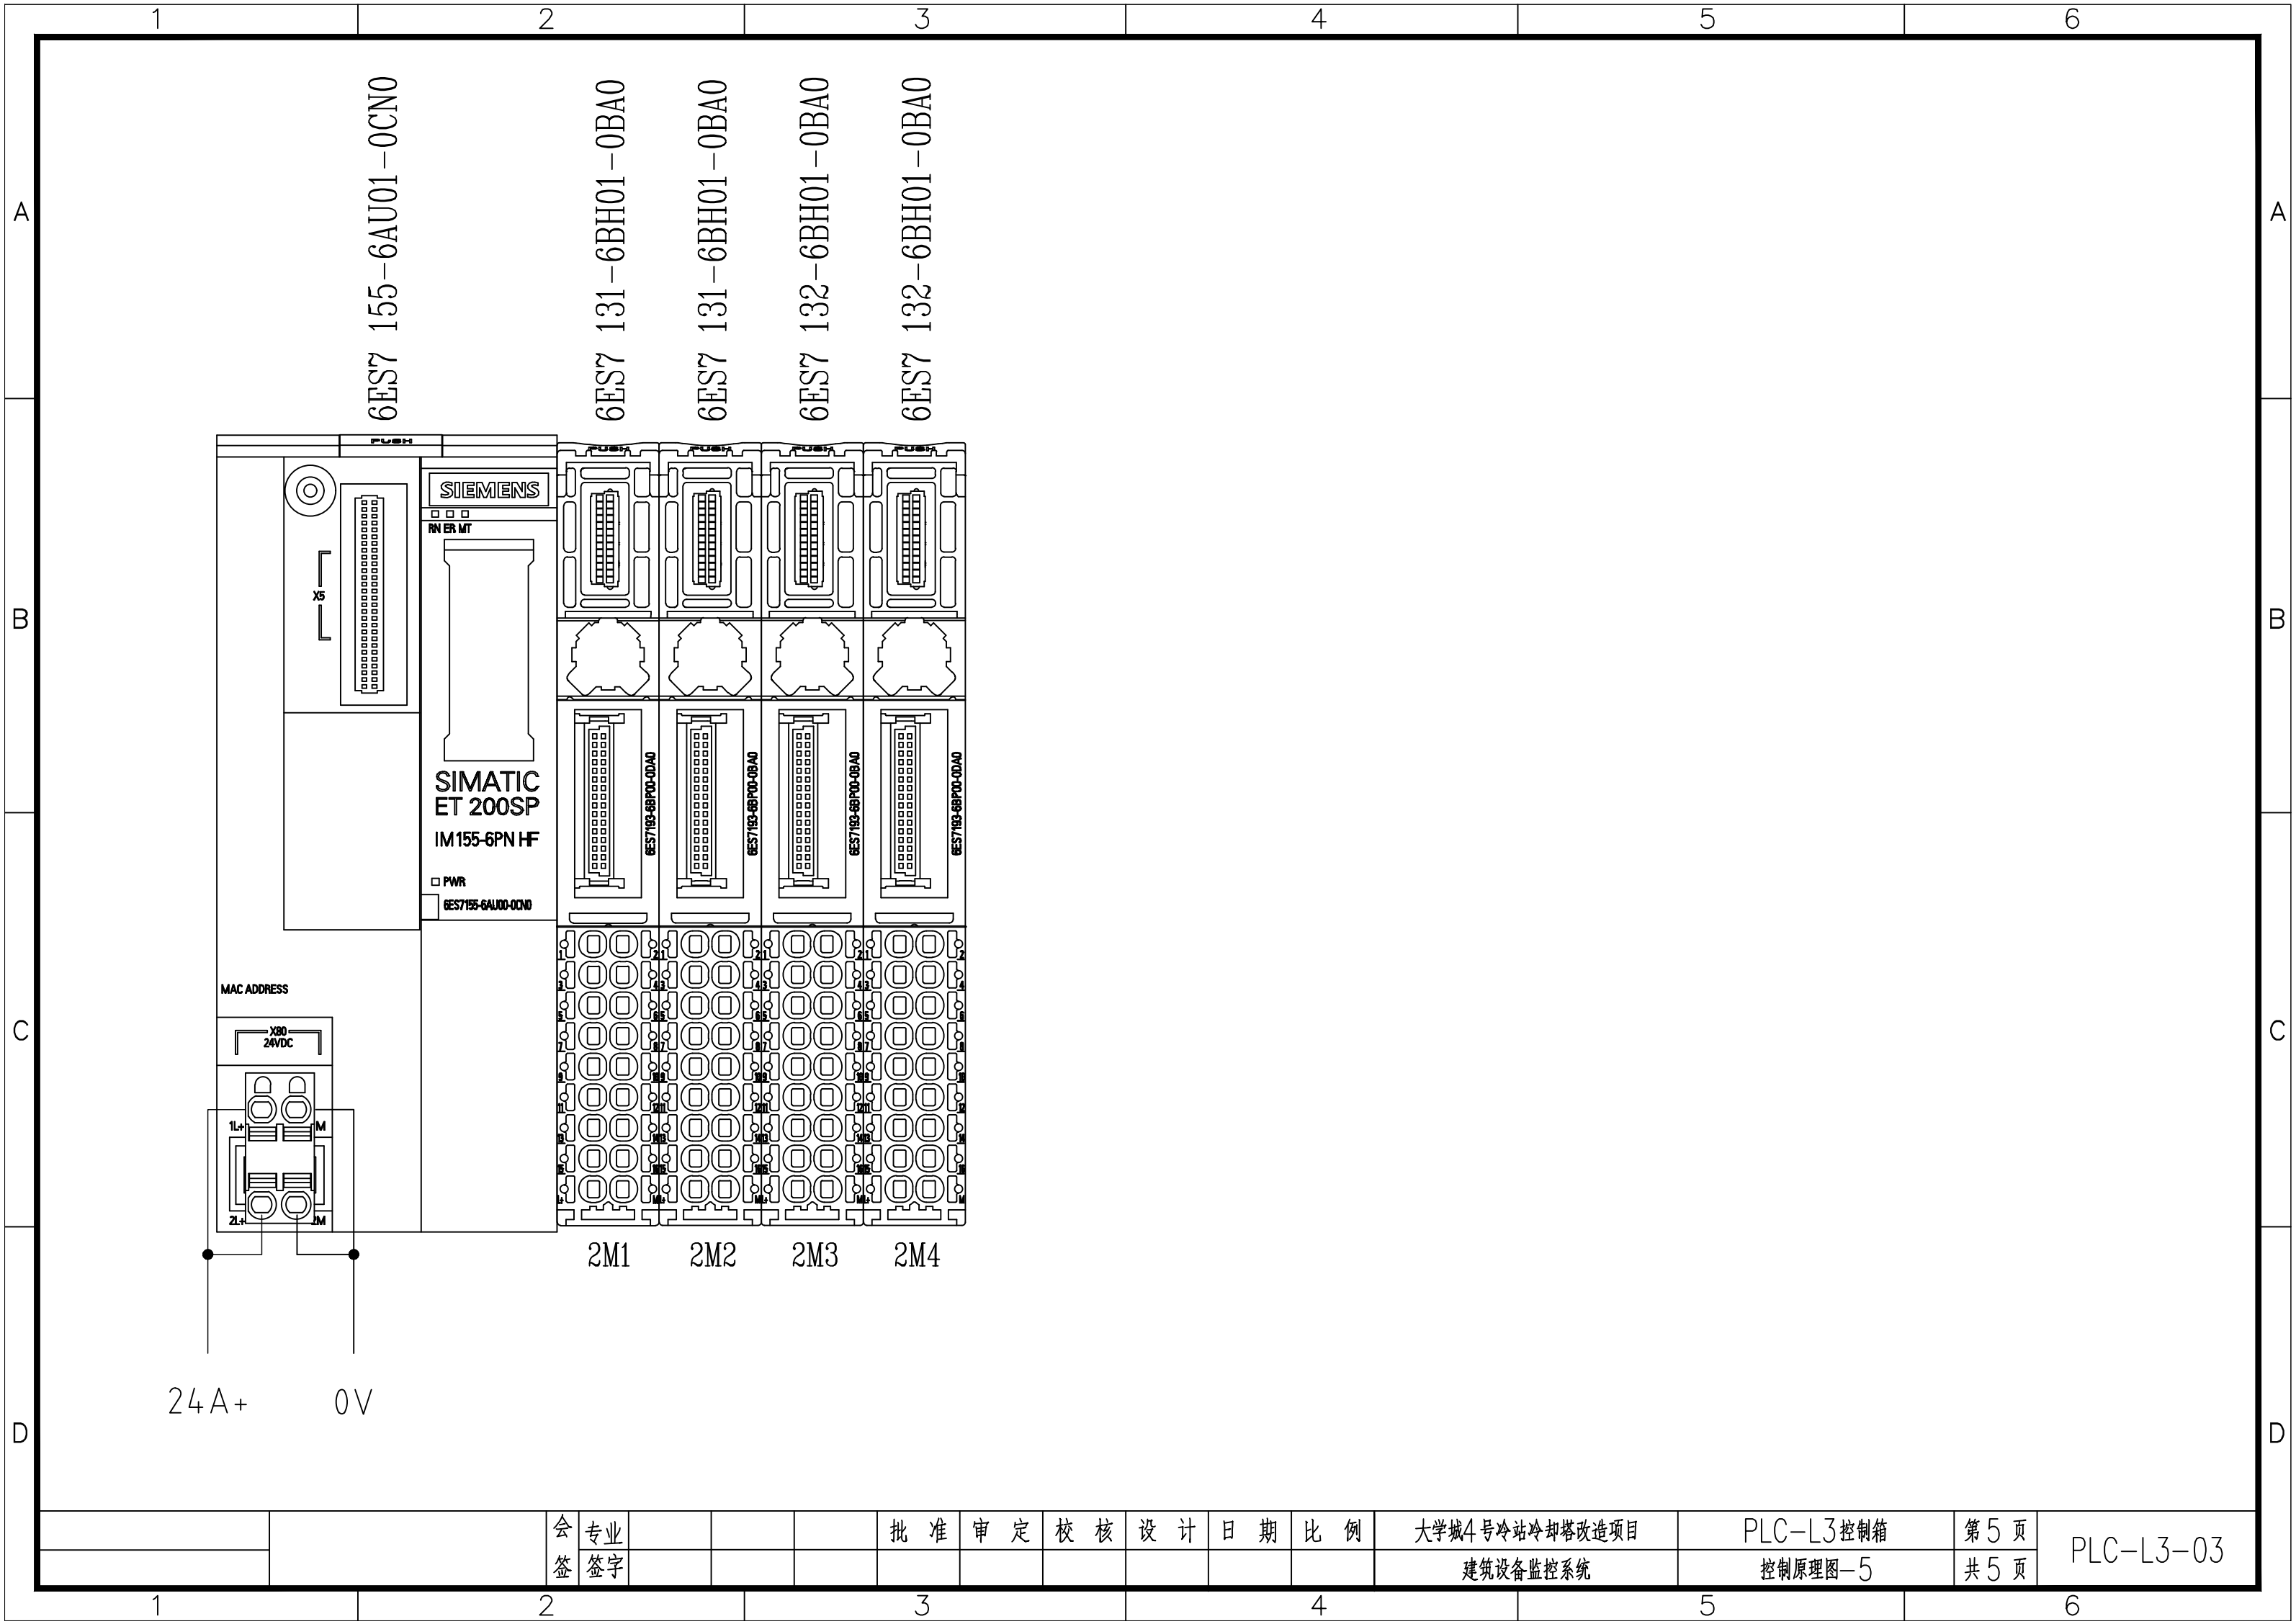





[illegible]

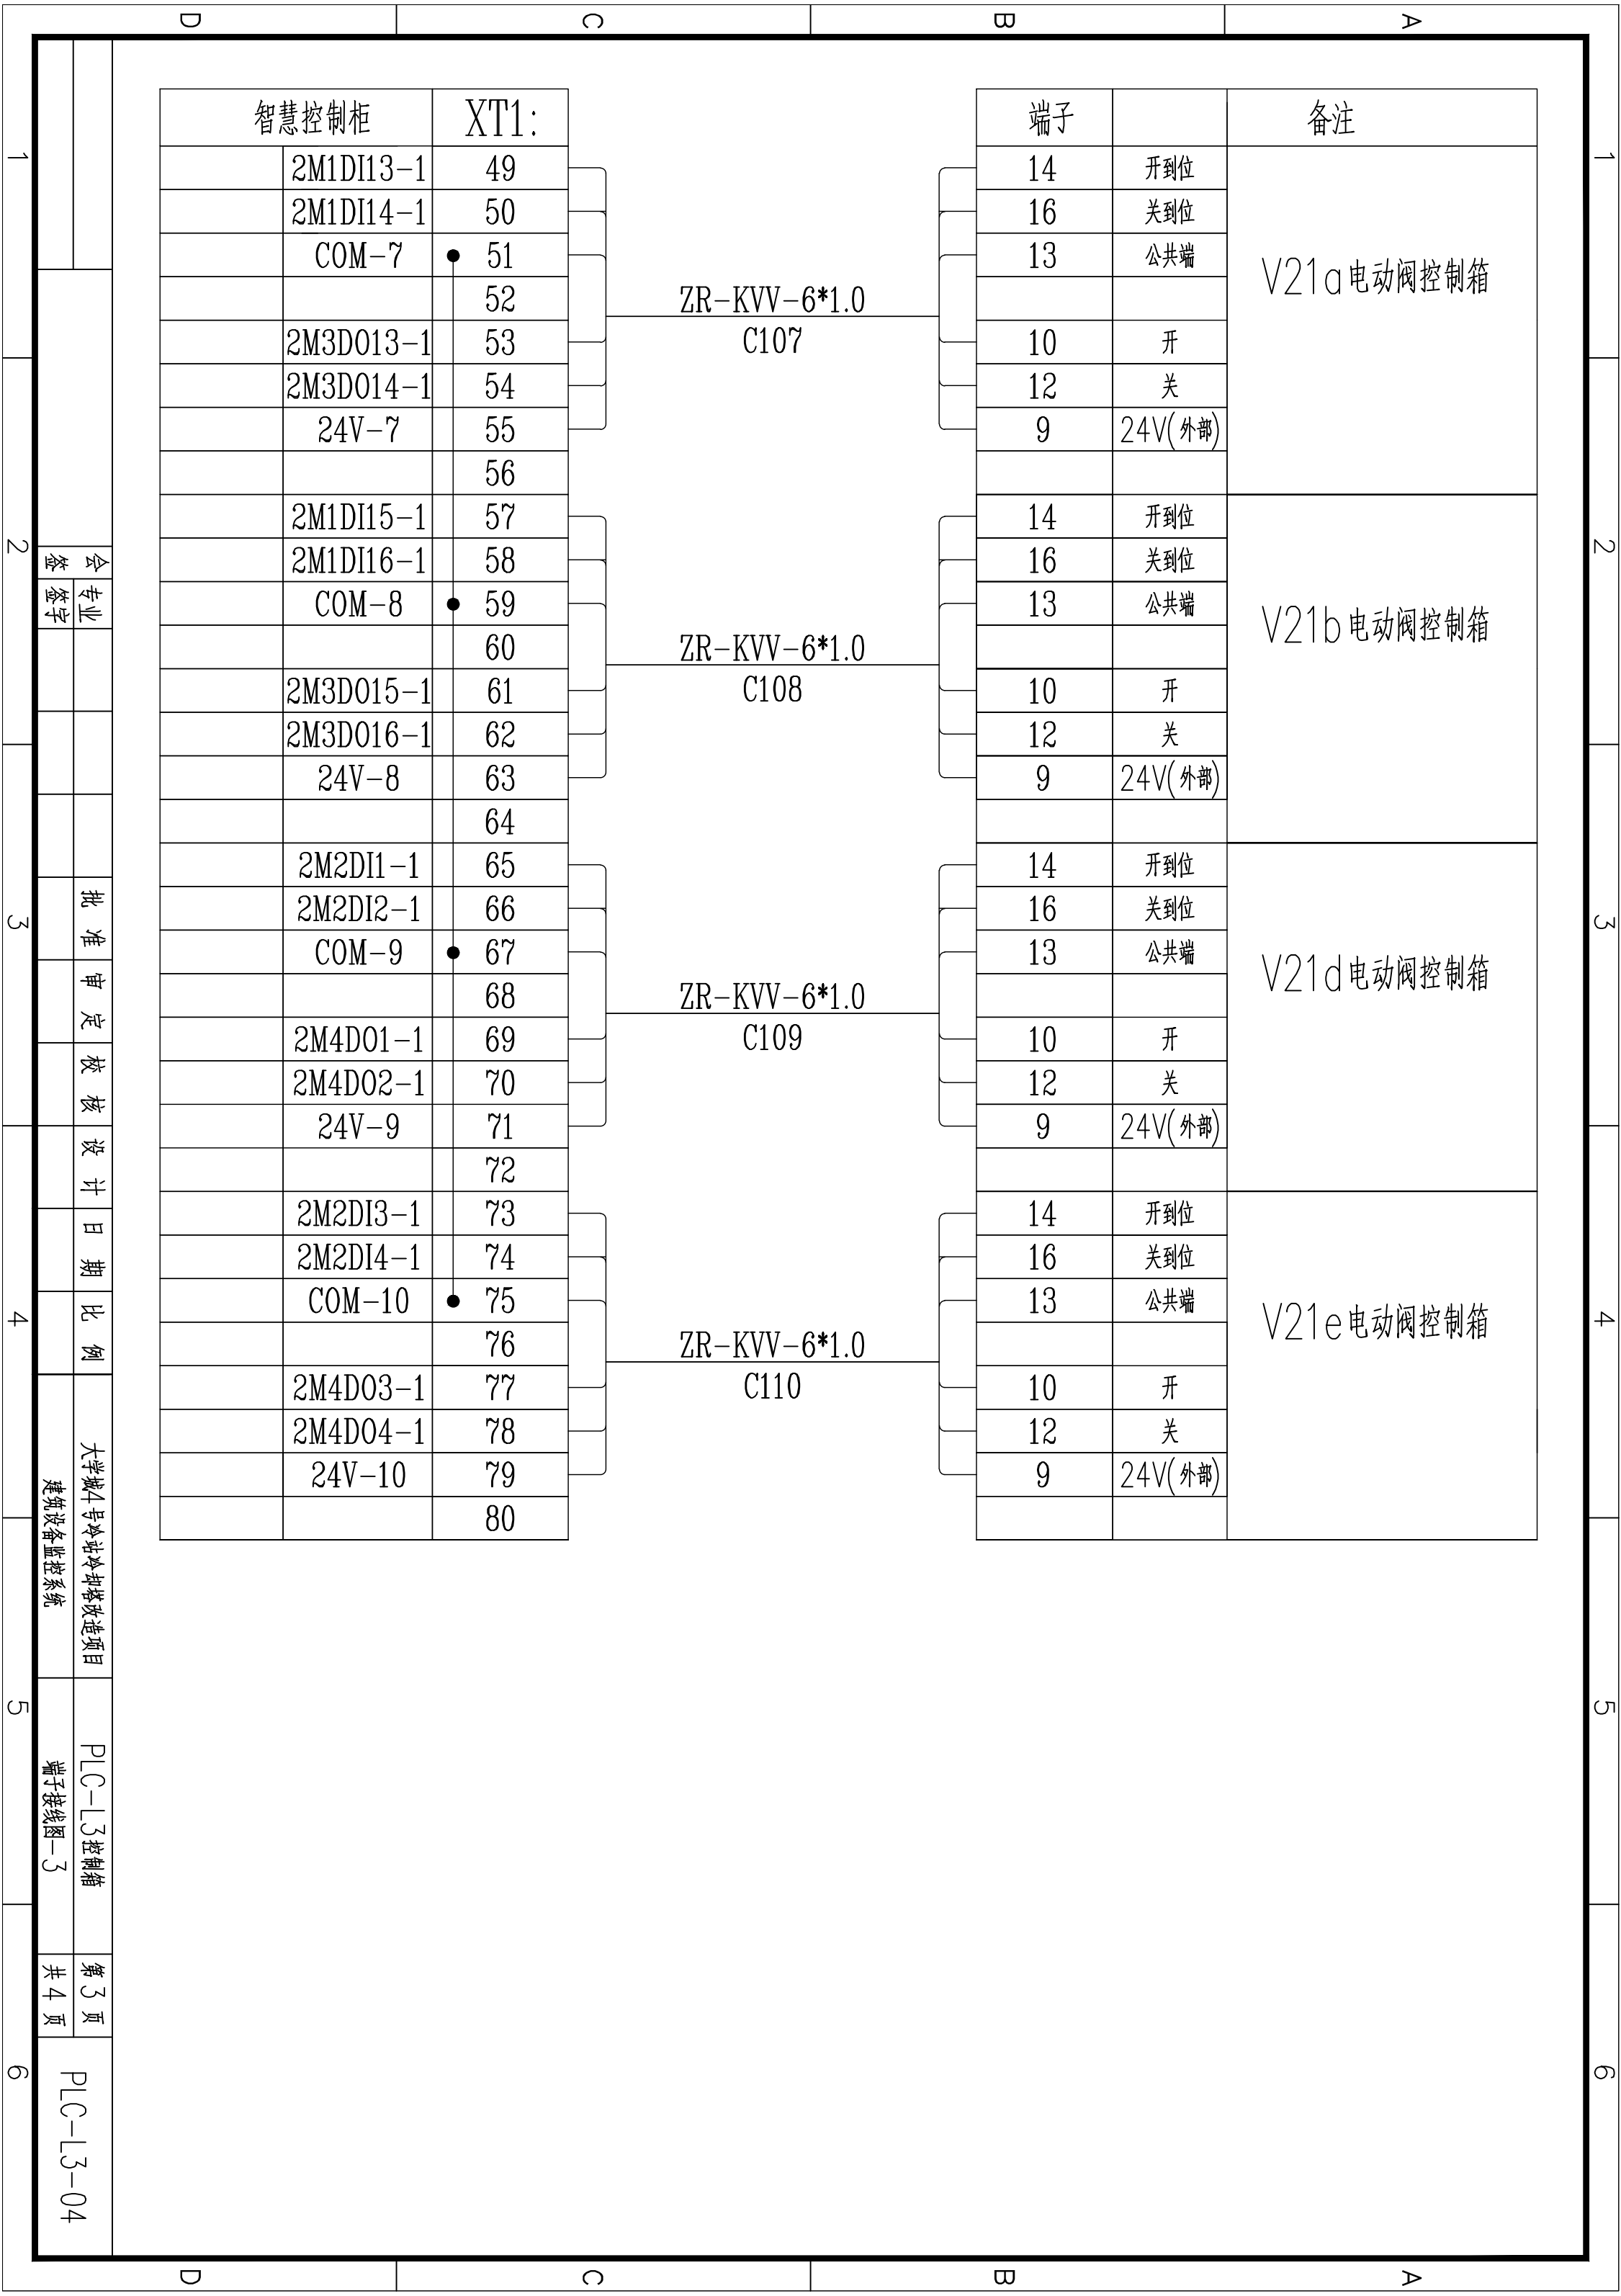

大学城4号冷站冷却塔改造项目  
建筑设备监控系统

PLC-L3控制箱  
端子接线图-3

第3页  
共4页

PLC-L3-04

|   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| A |  | B |  | C |  | D |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------|-----------|-----|-----------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 4  | 5 | 6 |   |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| A | <div>AC220L—BVR 1.5 红色</div> <div>AC220N—BVR 1.5 蓝色</div> <div>PE—BVR 1.0 黄绿色</div> <div>24V—BVR 1.0 红色</div> <div>0V—BVR 1.0 黑色</div> <div>DI—BVR 1.0 橙色</div> <div>DO—BVR 1.0 黄色</div> <div>AI—BVR 1.0 粉色</div> <div>A0—BVR 1.0 紫色</div> <div>485通讯线—BVR 1.0 白色</div> |    |    |   |   | A |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |   |   | B |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |   |   | C |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |   |   | D |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会签 | 专业 |   |   |   | 批准 | 审定 | 校核 | 设计 | 日期 | 比例 | 大学城4号冷站冷却塔改造项目 | PLC—L3控制箱 | 第1页 | PLC—L3—05 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 签  | 签字 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 建筑设备监控系统       | 线色及型号     | 共1页 |           |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 4  | 5 | 6 |   |    |    |    |    |    |    |                |           |     |           |